




War Ihre Klima- und Lüftungsanlage während der Corona-Pandemie abgeschaltet? Dann wechseln Sie die Luftfilter aus hygienischen Gründen vor der Wiedereinbetriebnahme des Systems.

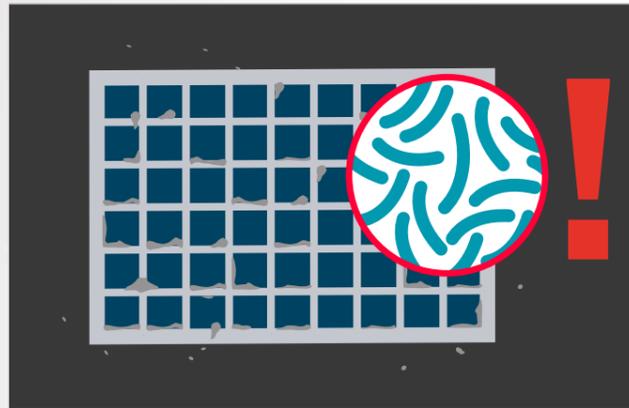

Ersetzen Sie den Luftfilter aus hygienischen Gründen. Ohne Luftzirkulation wird in dunklen, warmen und feuchten Bedingungen das Bakterienwachstum im Lüftungssystem begünstigt.

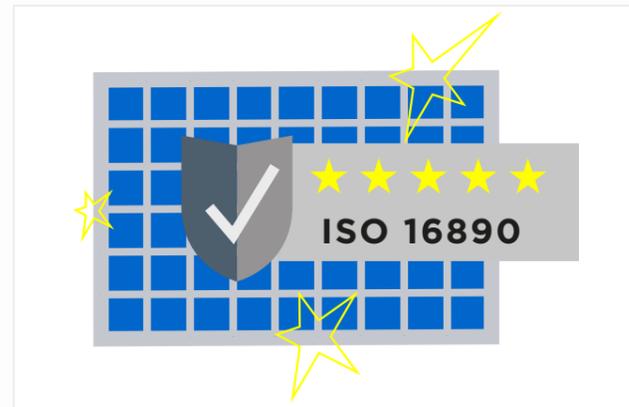

Setzen Sie hocheffiziente Filter ein. Verwenden Sie den vom Hersteller empfohlenen Filter mit dem höchsten Wirkungsgrad und berücksichtigen Sie die WHO Richtlinien.

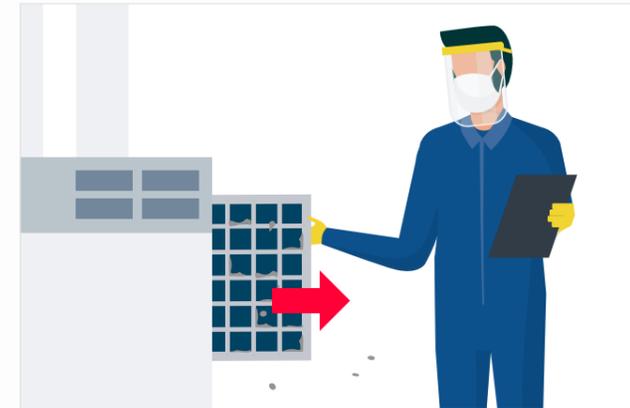

Schützen Sie sich selbst. Beim Austausch von Luftfiltern (einschließlich HEPA-Filtern) beachten Sie die Sicherheitsverfahren und verwenden Sie eine PSA.




Gehen Sie vorsichtig mit benutzten Filtern um! Vermeiden Sie es, den im Filter gesammelten Staub durch schütteln oder mit Druckluft zu entfernen, da sonst Partikel in die Luft gelangen.



Entsorgen Sie gebrauchte Filter und die PSA ordnungsgemäß in einem versiegelten Plastikbeutel oder Box.



Entsorgen Sie den benutzten Filter im Freien. Transportieren Sie den gebrauchten Filter aus hygienischen Gründen direkt zu einem Abfallsammelbereich, wenn möglich ohne das Gebäude zu betreten.

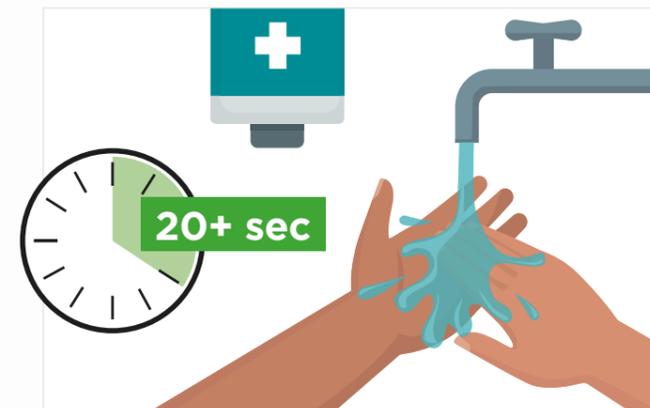

Waschen Sie Ihre Hände, wenn die Arbeit abgeschlossen ist.



Reine Luft verbessert das Wohlbefinden der Menschen, schützt die Gesundheit und erhöht die Produktivität.